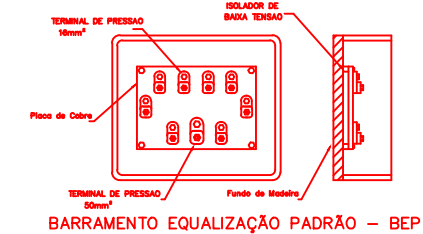
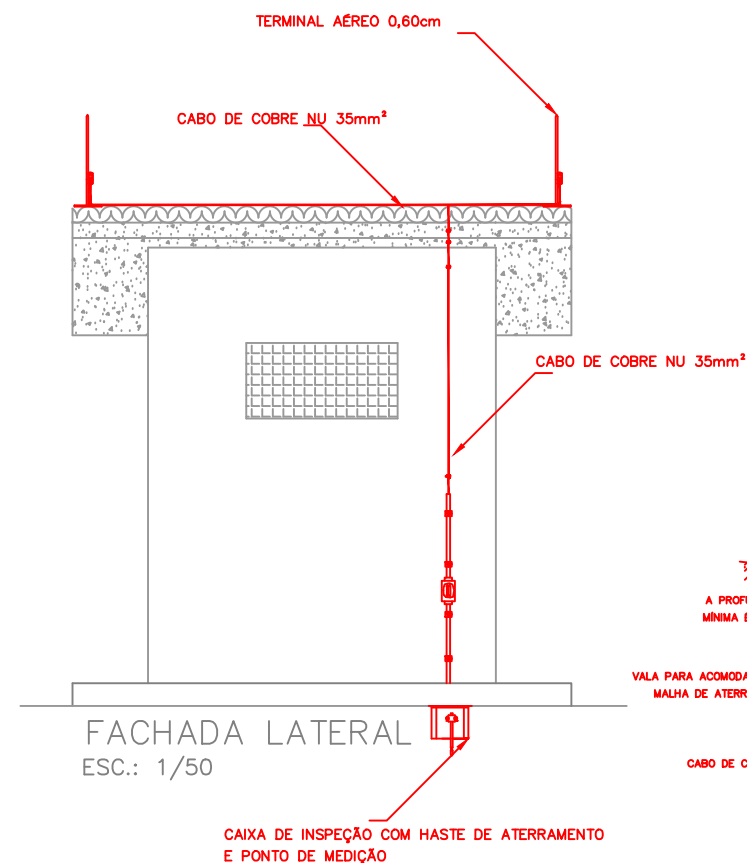
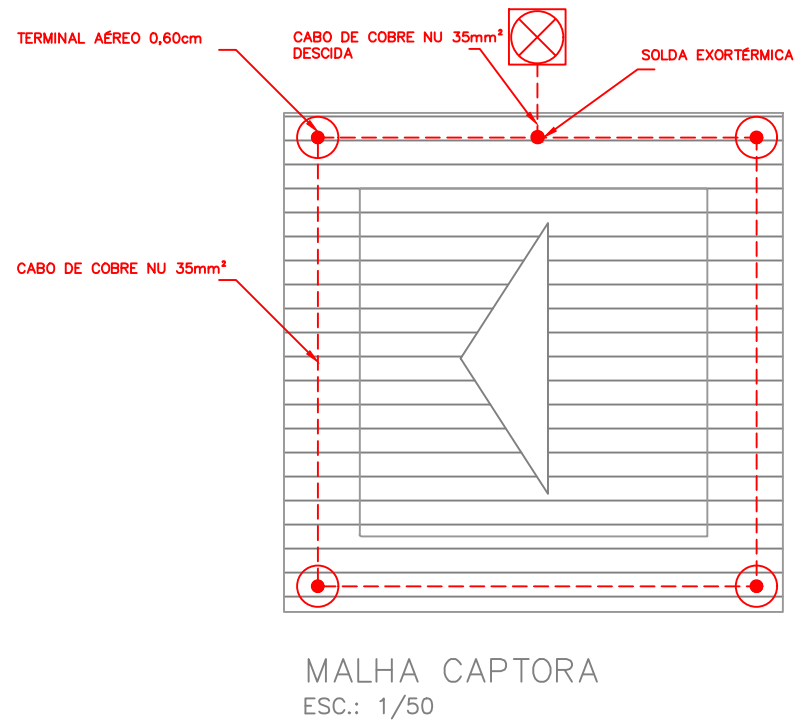


[illegible]

- LEGENDA:**
-  - CABO CU, NU Ø50,0 mm² ENTERRADO NO SOLO A 0,5M DO PISO ACABADO.
 -  - CABO DE COBRE 35,0 mm² SOBRE O TELHADO
 -  - CAPTOR VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE Ø 3/8x600 mm.
 -  - PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA.
 -  - CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE ATERRAMENTO

Contratante:			
Projetista			
Projetado por:	Desenhista:	Papel:	Checado por:
		A3	--

DESENHO COMUM A TODOS OS SUBSISTEMAS

Data:	Escala:	N° Desenho:	Folha:	Revisão:
AGO/2016	INDICADA	DE-4513.12-055-408-07-R00	01/01	00