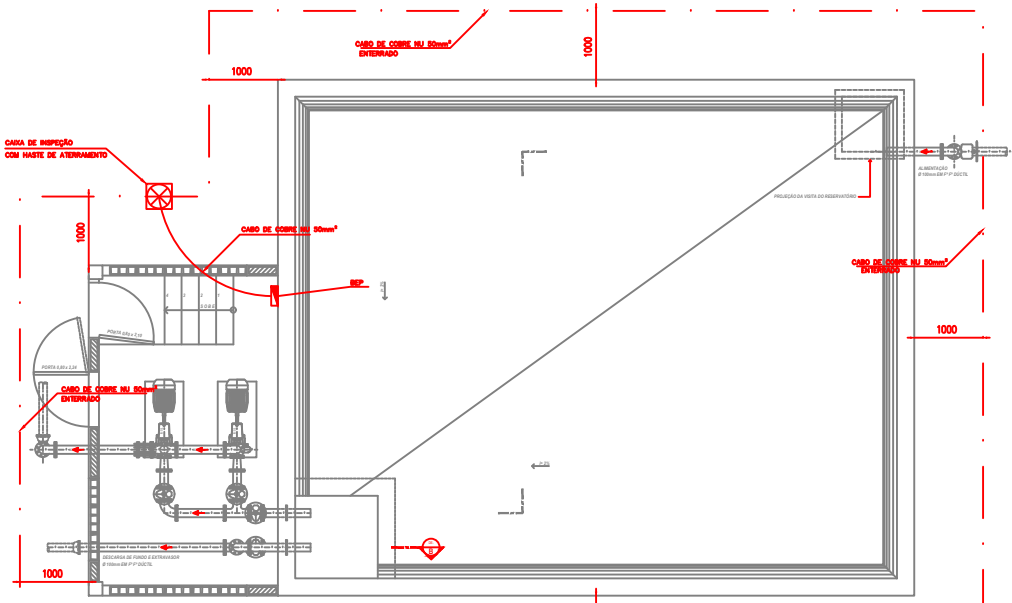

PLANTA BAIXA - ANEL DE EQUALIZAÇÃO ATERRAMENTO SPDA
ESC. 1:25

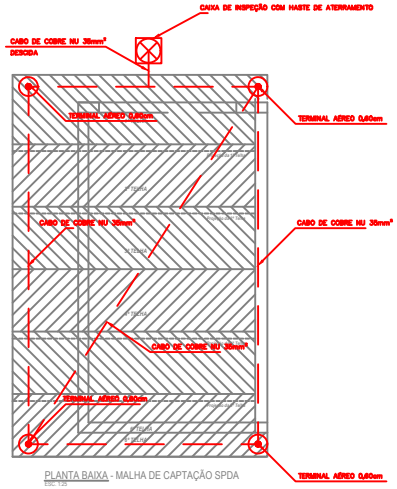

PLANTA BAIXA - MALHA DE CAPTAÇÃO SPDA
ESC. 1:25



DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHES INSTALAÇÕES SPDA



NOTAS:

1	DIMENSÕES E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
2	PARA PROJETO DE ARQUITETURA VER DESENHO Nº DE-4513.00-015-704-01-R01
3	PARA PROJETO ESTRUTURAL VER DESENHOS Nº DE-4513.02-015-705-01-R01, DE-4513.02-015-705-02-R01 e DE-4513.02-015-705-03-R01

LEGENDA:

- CABO CU, NU 50,0 mm² ENTERRADO NO SOLO A 0,5M DO PISO ACABADO.
- CABO DE COBRE 35,0 mm² SOBRE O TELHADO
- CAPTOR VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE Ø 3/8X600 mm.
- PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA.
- CAIXA DE INSPEÇÃO COM HASTE DE ATERRAMENTO

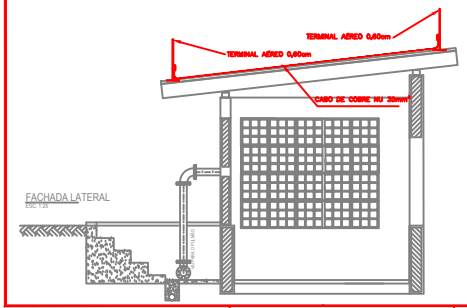

FACHADA LATERAL
ESC. 1:25

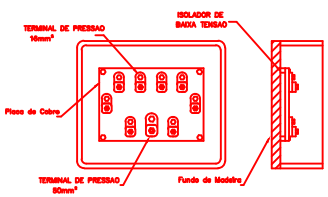

BARRAMENTO EQUALIZAÇÃO PADRÃO – BEP

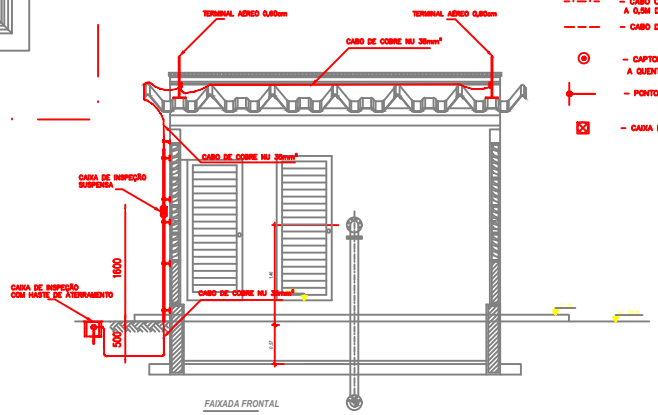

FAIXADA FRONTAL

Rev.	Type	Date	Revised By	Resp. Tecnico	Description
1		ABR/2017	-	-	
0	C	MAI/2014	-	-	EMISSÃO INICIAL

TIPOS DE EMISSÃO: A - Preliminar; B - Para Liberação; C - Para Comentarios; D - Para Cotação; E - Para Construção; F - Conf. Computado; G - Conf. Construído; H - Cancelado

CODEVASF — MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PARICONHA, DELMIRO GOUVEIA E ÁGUA BRANCA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM SUPRIMENTO HÍDRICO PELO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

SUBSISTEMA XI - BARRAGEM LETE, JARDIM CORDEIRO, VILA ZEBU, ALTO NOVO, SÃO JOSÉ, PORTO DA BARRA, SÃO SEBASTIÃO, JUÁ, IZAIAPÍSTULA E GANGORRA.

PROJETO ELÉTRICO – SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGA ATMOSFÉRICA – RESERVATÓRIO APOIADO 150 m³

Consultor: COHIDRO	Desenhista: William M. P.	Folha: 1	Nº Projeto: 4513
Nº Desenho: DE-4513.11-015-708-04-R01	Data: ABR/2017	Escala: INDICADA	Revisão: 01/01
Arquivo Origem: DE-4513.11-015-702-07-R01.dwg			