


PLANTA
ESCALA 1/2000

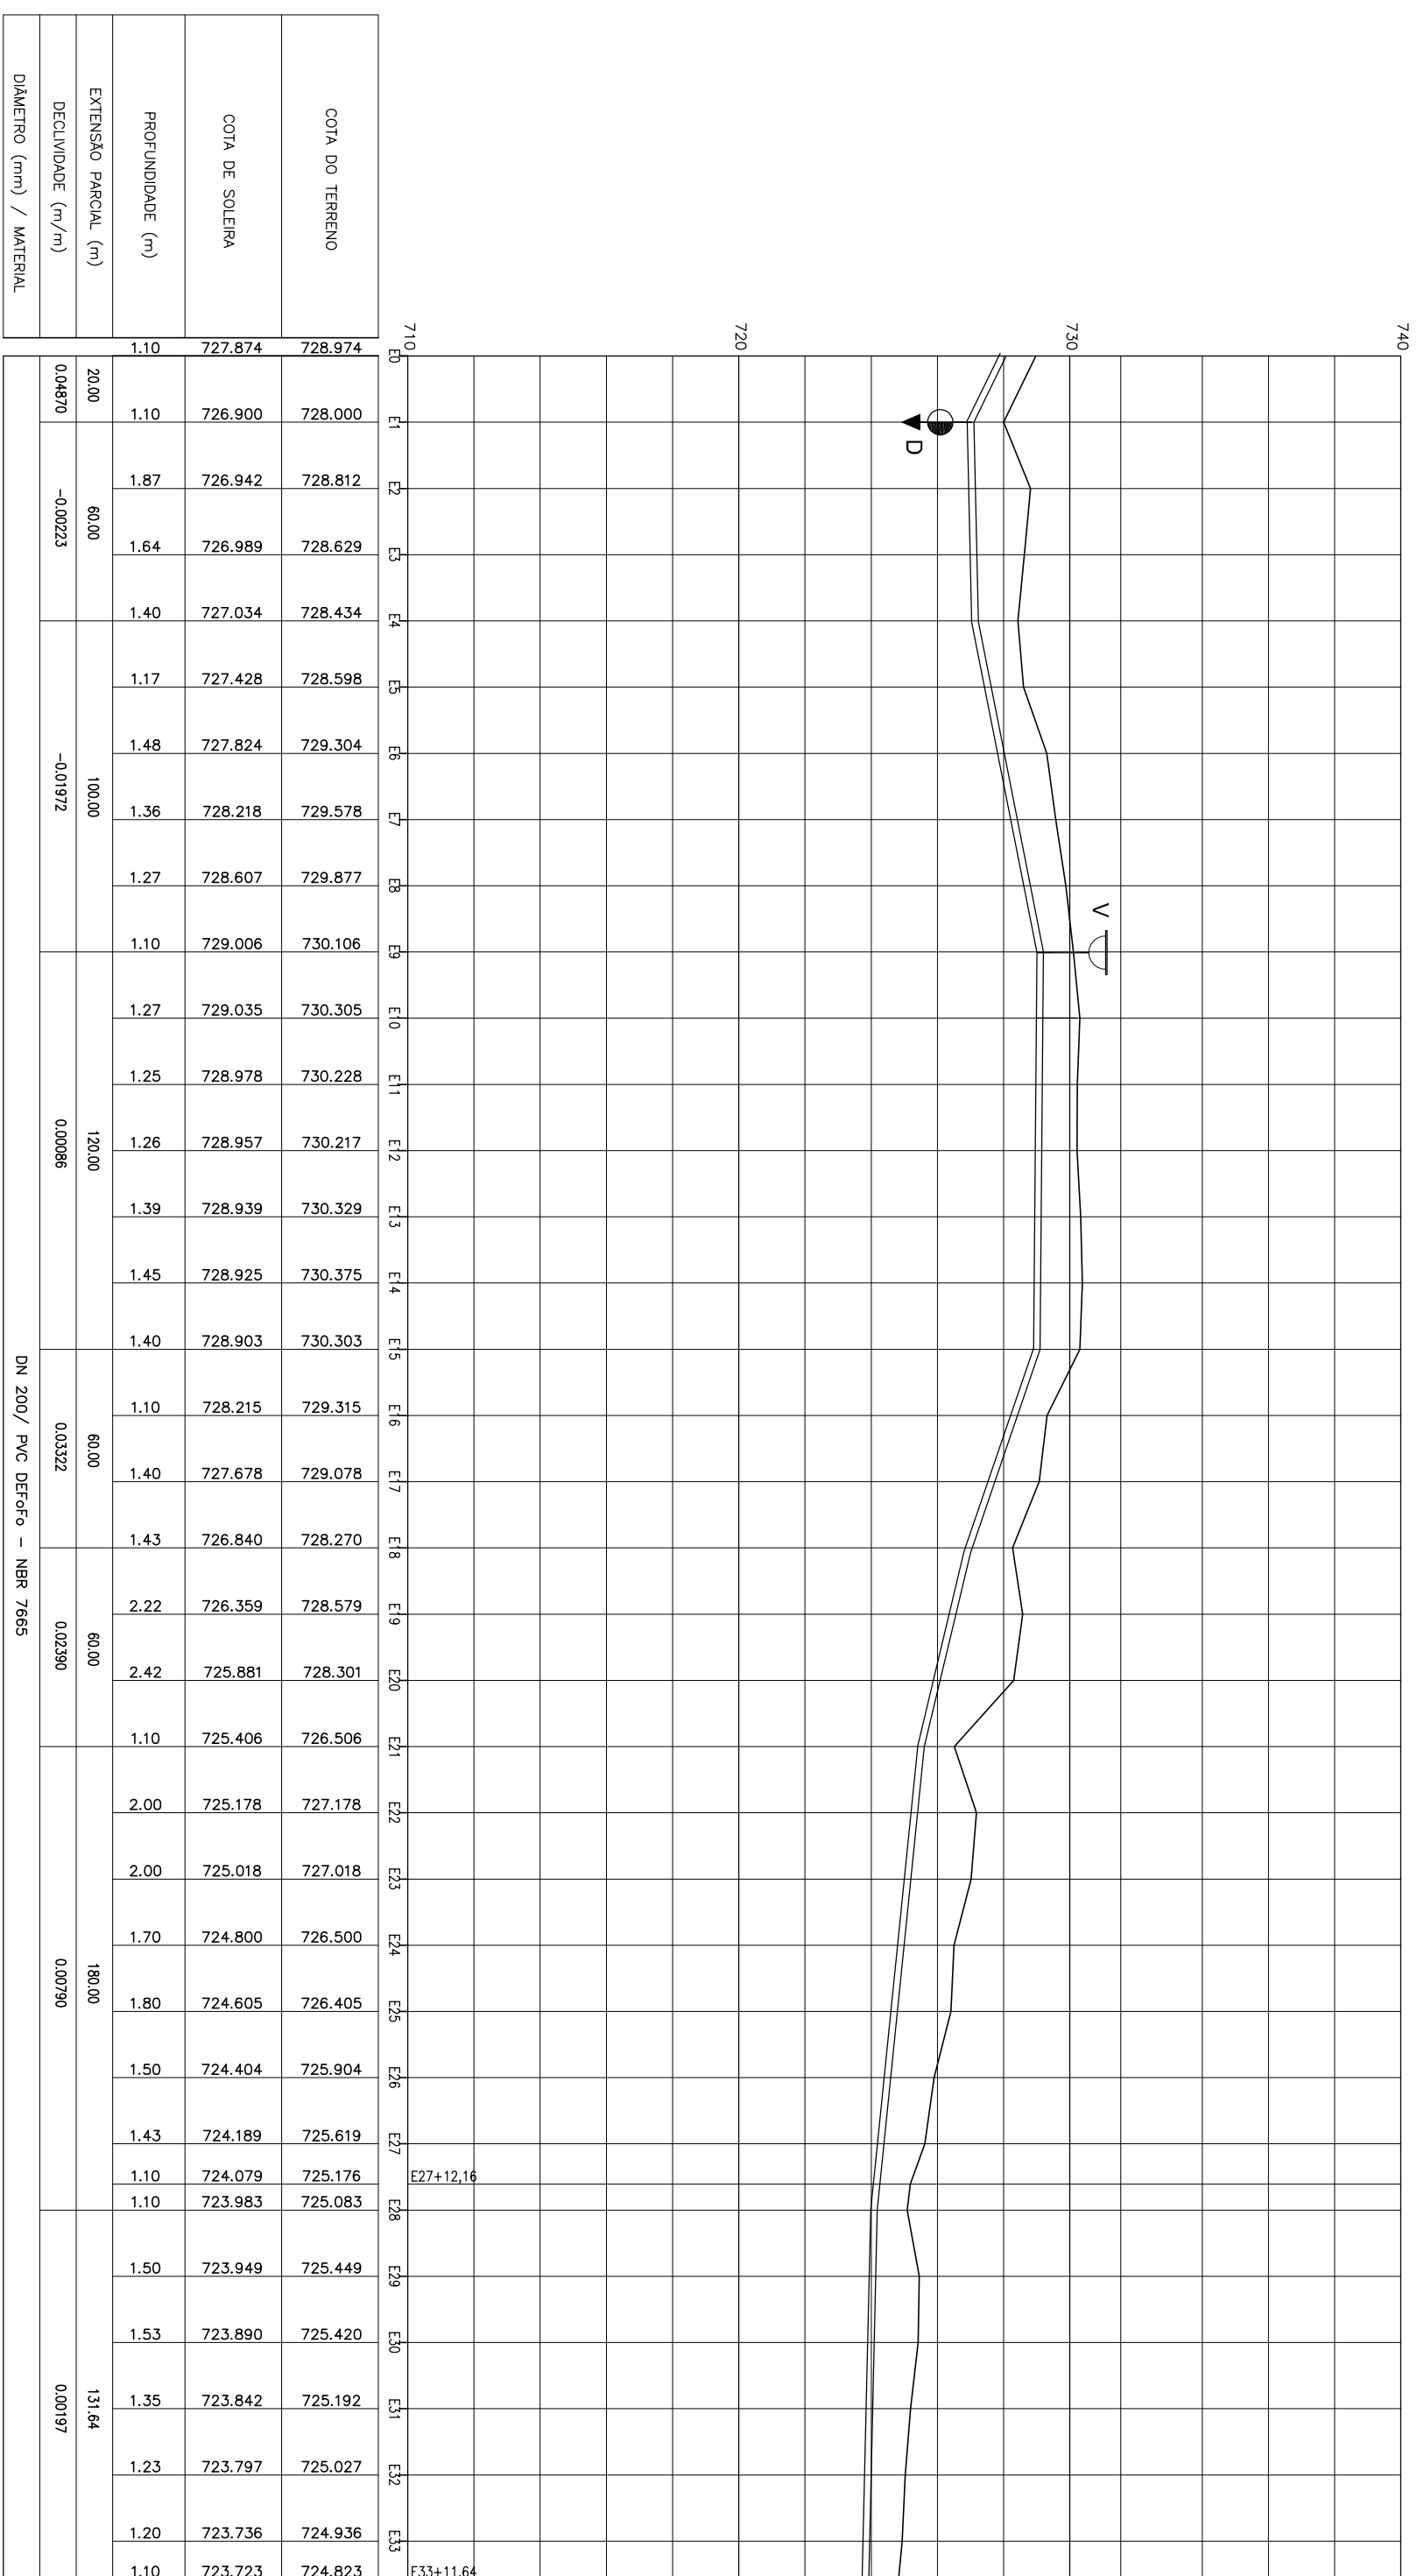

PERFIL
ESCALA Mor.=1/2000

DISCRIMINAÇÃO	DIAM.	UNID.	QUANT.
TUBO PVC DEFEITO	200	m	671,84
CURA 90° Falso C/ BOLSAS	200	un	03
CURA 22300 Falso C/ BOLSAS	200	un	01
CURA 11115 Falso C/ BOLSAS	200	un	01
REBORDO DE DISCADA F-F	50	un	01
VENTOSA TRIPLE FLUXO	50	un	01

LISTA DE MATERIAIS





DISCRIMINAÇÃO	DIAM.	UNID.	QUANT.
TUBO PVC DEFEITO	200	m	671,84
CURA 90° Falso C/ BOLSAS	200	un	03
CURA 22300 Falso C/ BOLSAS	200	un	01
CURA 11115 Falso C/ BOLSAS	200	un	01
REBORDO DE DISCADA F-F	50	un	01
VENTOSA TRIPLE FLUXO	50	un	01

[illegible]

NOTES

Atenuação:

REVISES		
Nº	NATUREZA DA REVISÃO	DATA
00		
01		
02		
03		
04		
05		

 CODÉVASF <small>COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO</small>	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MIN	
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARANÁ - CODEVASF	
 ELETROBRÁS <small>COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO</small>	MINISTÉRIO DE ENERGIA ELÉTRICA - MME	
	COMPANHIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO - COSAN	
 CENIPA <small>COMISSÃO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AGUÁrio</small>	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA	
	COMISSÃO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AGUÁrio - CENIPA	
 CENASA <small>COMISSÃO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AGUÁrio</small>	MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS	
	COMISSÃO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AGUÁrio - CENASA	